


水利使用についてのお願い

代掻き期間5/6～5/20まで

皆瀬、成瀬両頭首工からの取水は、下記グラフのとおり、各期別（代掻き期、普通期、非かんがい期）で取水できる最大水量が異なっており、更に年間で取水できる量（年間総取水量）が定められています。

特に、5月21日からの普通期には極端に水量が少なくなりますので、下流受益地のことも考慮しながら、取水量に見合った配水調整や細やかな水管理をお願い致します。

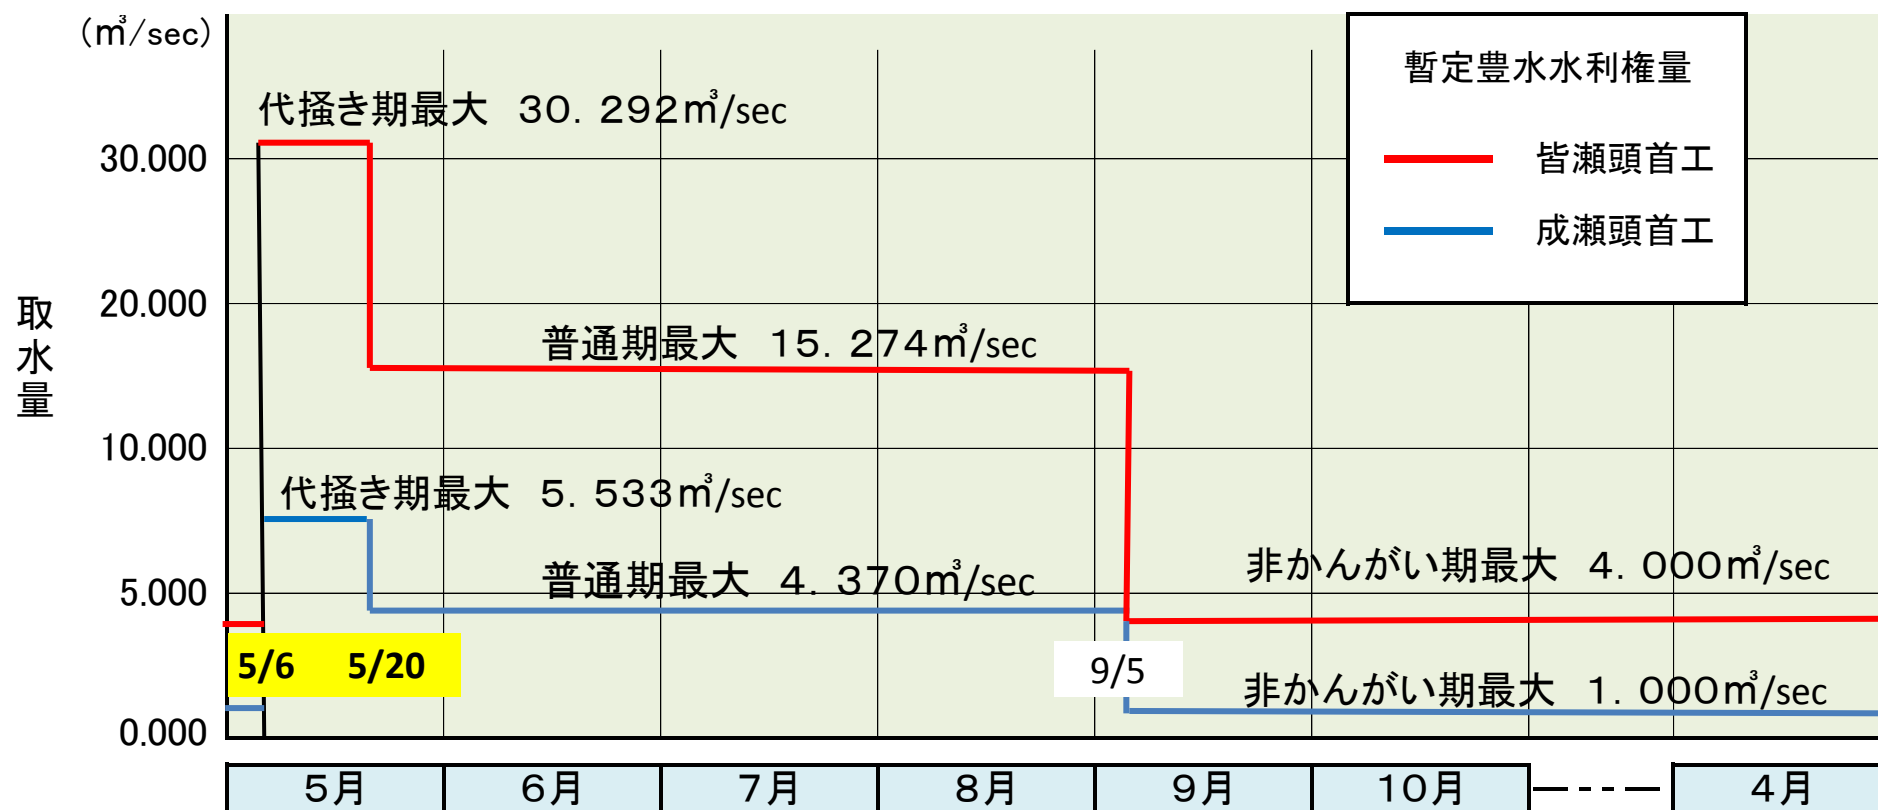

尚、開三ヶ村揚水機の取水量は、代掻き期(5/6～5/15)最大1.449m³/sec、普通期(5/16～8/31)最大1.088m³/secです